Feuerwehrplan
Nr. XXXX
Übersichtsplan Nr. 01

LEGENDE:

- Treppe oder Treppenraum, ohne brandschutztechnisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung
- Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Information für die Feuerwehr
- Photovoltaik-Anlage
- Hauptschalter Strom
- Schranke / Tor
- E-Ladestation für Pkw
- Bedienstelle, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Zuluftöffnung, manuell, für Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Hinweis auf Wasserhaupthahn
- Parkplatz
- Unterflurhydrant
- Gasschieber
- Hinweis auf Gashaupthahn
- Elektro-Hauptverteilung
- Allgemeines Warnzeichen
- Warnung vor Biogefährdung
- Warnung vor elektrischer Spannung
- Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- Warnung vor brandfördernden Stoffen
- Warnung vor Gasflaschen
- Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
- Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen
- Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen
- Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
- Warnung vor wassergefährdenden Stoffen
- Photovoltaik-Anlage Trennstelle
- Feuerwehr-Hauptzufahrt
- Feuerwehr-Nebenzufahrt
- Zugang zur FIZ (Feuerwehr-Informations-Zentrale)
- Gebäude-nebeneingang
- Tor
- Räume und Flächen mit besonderen Gefahren
- befahrbare Flächen nach DIN 14090
- nicht befahrende Flächen
- Gewässer (Flüsse, Seen) / Löschwasser (Behälter und offene Entnahmestellen)
- Nachbar-bebauung
- betroffene bauliche Anlage
- Wirkbereich Photovoltaikanlage

OBJEKT: **Firma Mustermann**
Musterstraße 12
12345 Arnsberg

Gez.: Mustermann
Ort: 59821 Arnsberg
Datum: 08.2026 - **Rev.1**
Projektnr.: 12345678

Vorabzug

Ersteller

Tennishalle
Ruhr
Garage
Container
Container
Hüttenstraße
23
25
19 a
6
Soz. Geb.
-1+E+1
Fuhrpark-gebäude
E
E+1
KFZ-halle
Werkstatt-gebäude
Trafo 10 kV
Dieselaggregat 150 kVA
1000 l Diesel
Schmieröle 2600 l
Drückbehälter 500 l, 6 bar
Kompressor 5,5 kW 780 l, 15bar
Sauerstoff 50 l Acetylen 35 kg
Werkzeug-Akkus
Gas-Heizung 404 kW
Gas-übergabe
Werkzeug-Akkus
Wechselrichter unter Hallendach
HV
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
Gas-haupt-hahn
Wasser-haupt-hahn
2 655 l Ad-Blue
10 000 l HVO-Diesel-tank unterirdisch
2 850 l Diesel-tank
tierischer Bioabfall
Absaug-ungs- und Filteranlage
Propan 4x11 kg
Kompressor 270l, 16 bar
Gas-Heizung 97 kW
Propan 11 kg
Propan 2x11 kg
Argon 1x10 l 1x20 l
FSD
Tank-stelle
P
DN200
20 m

Feuerwehrplan
Nr. XXXX
RWA-Gruppenplan Nr. 1.1

N

LEGENDE:

- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Bedienstelle, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- RWA-Gruppe 4
- RWA-Gruppe 20

Lager
Ölbar
Batterie -Ladung
Armsberg EDV
Schlosserei
Reparaturhalle
Ersatzteil -Lager
Büro
Büro
Lagerhalle
Lagerhalle
Büro
Maler Werkstatt
Abst.
Lager
Heiz-ung
Geräte u. Werkzeug
Holz- u. Palettenlager

OBJEKT: **Firma Mustermann**
Musterstraße 12
12345 Arnsberg

Gez.: Mustermann
Ort: 59821 Arnsberg
Datum: 08.2026 - **Rev.1**
Projektnr.: 12345678

Vorabzug

Ersteller

Feuerwehrplan
Nr. XXXX
Kellergeschoss Nr. 02

N

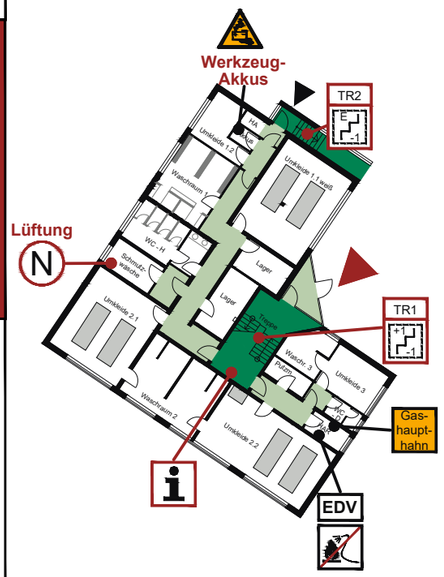

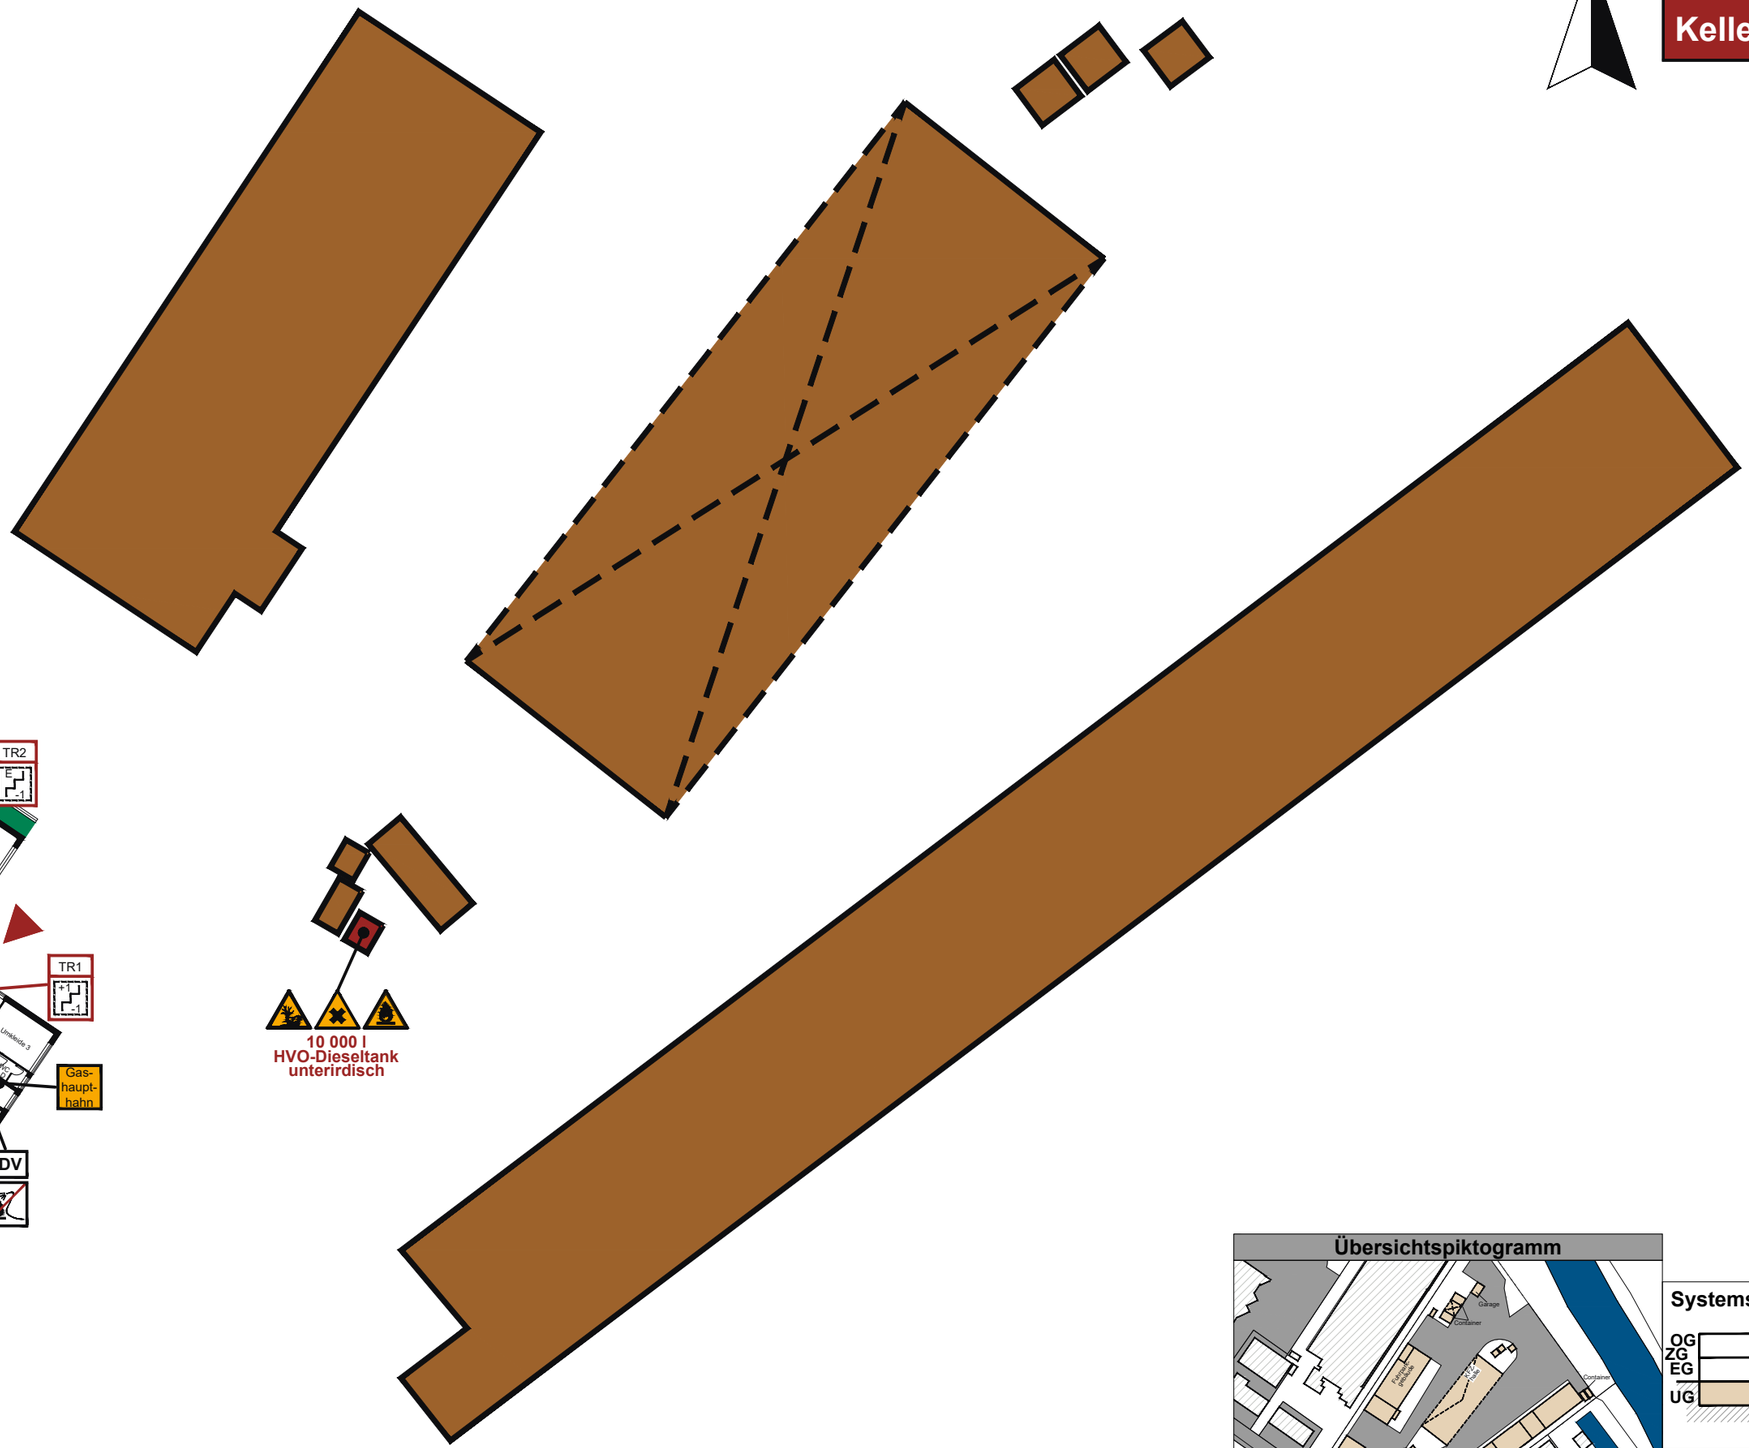

10 m

LEGENDE:

- NR — Treppe oder Treppenraum, ohne brandschutztechnisch bemessener baulicherAbtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung
- Information für die Feuerwehr
- N — Notschalter
- Gas-haupt-hahn — Hinweis auf Gashaupthahn
- Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
- Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen
- Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen
- EDV — elektronische Datenverarbeitung
- nicht mit Wasser löschen
- Gebäude-nebeneingang
- Zugang zur FIZ (Feuerwehr-Informations-Zentrale)
- vertikale Rettungswege (Treppenräume)
- horizontale Rettungswege (Flure oder Rettungstunnel)
- Räume und Flächen mit besonderen Gefahren
- nicht unterkellerter Bereich

Übersichtspiktogramm

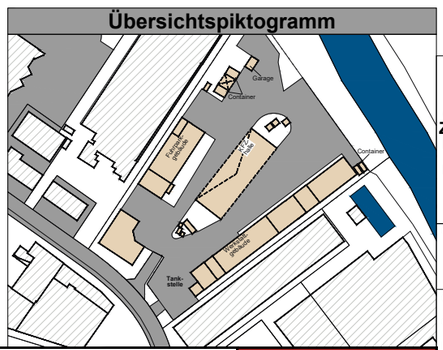

Systemschnitt



OBJEKT: **Firma Mustermann**
Musterstraße 12
12345 Arnsberg

Gez.: Mustermann
Ort: 59821 Arnsberg
Datum: 08.2026 - **Rev.1**
Projektnr.: 12345678

Vorabzug

Ersteller

Feuerwehrplan
Nr. XXXX
Erdgeschoss **Nr. 03**

N

1000 l Diesel
Schmieröle 2600 l
Drückbehälter 500 l, 6 bar
Batterie-Laderaum
ORTSVERÄNDERLICH
Acetylen 35 kg, Sauerstoff 50 l
Gas-Heizung 404 kW
Heizung
Lager
Ölber
Batterie -Ladung
EDV
Arnsberg EDV
Schlosserei
Reparaturhalle
Ersatzteil -Lager
Archiv
Büro
Büro
TR3
HV
G
x6
Gas-haupt-hahn
Wechselrichter unter Hallendach
x2
tierischer Bioabfall
Lagerhalle
PV
Absaugungs- und Filteranlage
EX
Absaugungs- und Filteranlage
Absaugungs- und Filteranlage
Wasser-haupt-hahn
Gas-haupt-hahn
Kleinstmengen Farbe/Lacke
dauerhaft verschlossen
Maler Werkstatt
Büro
Abst.
Lager
Lager
TR5
Geräte u. Werkzeug
Propan 2x11 kg
Schweiß-schutzgas 1x18 kg
Gas-Heizung 97 kW
TR4
Schildenwerkstatt
Lagerhalle
Salzlager
Holz- u. Palettenlager
WC
Lagerhalle
Argon 1x10 l 1x20 l
Lager
Lager
Lager
Lager
Propan 11 kg
Propan 2x11 kg
10 000 l HVO-Diesel-tank unterirdisch
2 655 l Ad-Blue
2 850 l Diesel-tank
Tank-stelle
TR2
TR1
Übersichtspiktogramm
10 m

LEGENDE:

- NR — Treppe oder Treppenraum, ohne brandschutztechnisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung
- Hauptschalter Strom
- Information für die Feuerwehr
- PV — Photovoltaik-Anlage
- E-Ladestation für Pkw
- Bedienstelle, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Zuluftöffnung, manuell, für Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Wasser-haupt-hahn — Hinweis auf Wasserhaupthahn
- Warnung vor Absturzgefahr
- G — Gasschieber
- Warnung vor Biogefährdung
- Gas-haupt-hahn — Hinweis auf Gashaupthahn
- HV — Elektro-Hauptverteilung
- Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen
- Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen
- Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- Warnung vor wassergefährdenden Stoffen
- Allgemeines Warnzeichen
- Warnung vor Gasflaschen
- Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
- EX — Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
- Warnung vor elektrischer Spannung
- Warnung vor brandfördernden Stoffen
- Gebäude-nebeneingang
- Tor
- Leiter bauseits
- nicht mit Wasser löschen
- EDV — elektronische Datenverarbeitung
- Räume und Flächen mit besonderen Gefahren
- Wirkbereich Photovoltaikanlage
- Photovoltaik-Anlage Trennstelle
- Luftraum
- vertikale Rettungswege (Treppenräume)
- horizontale Rettungswege (Flure oder Rettungstunnel)

Systemschnitt



OBJEKT: **Firma Mustermann**
Musterstraße 12
12345 Arnsberg

Gez.: Mustermann
Ort: 59821 Arnsberg
Datum: 08.2026 - **Rev.1**
Projektnr.: 12345678

Vorabzug
Ersteller

Feuerwehrplan
Nr. XXXX
Obergeschoss Nr. 04

N

Kompressor
5,5 kW
780 l, 15bar

TR03

Wechselrichter
unter Hallendach

TR01

TR4

TR5

Kompressor
270l, 16 bar

10 m

LEGENDE:

- Brandwände
- F90-Wände (feuerbeständig)
- F60-Wände (hochfeuerhemmend)
- F30-Wände (feuerhemmend)
- Treppe oder Treppenraum, ohne bra schutztechnisch bemessener baulich Abtrennung, erreichbare Geschosse mit Treppenraumbezeichnung
- Photovoltaik-Anlage
- Allgemeines Warnzeichen
- Leiter bauseits
- vertikale Rettungswege (Treppenräume)
- horizontale Rettungswege (Flure oder Rettungstunnel)
- Luftraum
- Dachflächen
- Wirkbereich Photovoltaikanlage

Systemschnitt

OG
ZG
EG
UG

Übersichtspiktogramm

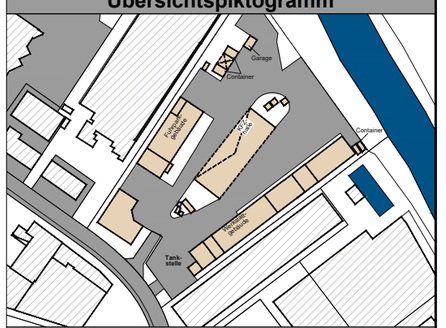

OBJEKT: **Firma Mustermann**
Musterstraße 12
12345 Arnsberg

Gez.: Mustermann
Ort: 59821 Arnsberg
Datum: 08.2026 - **Rev.1**
Projektnr.: 12345678

vorabzug

Ersteller